


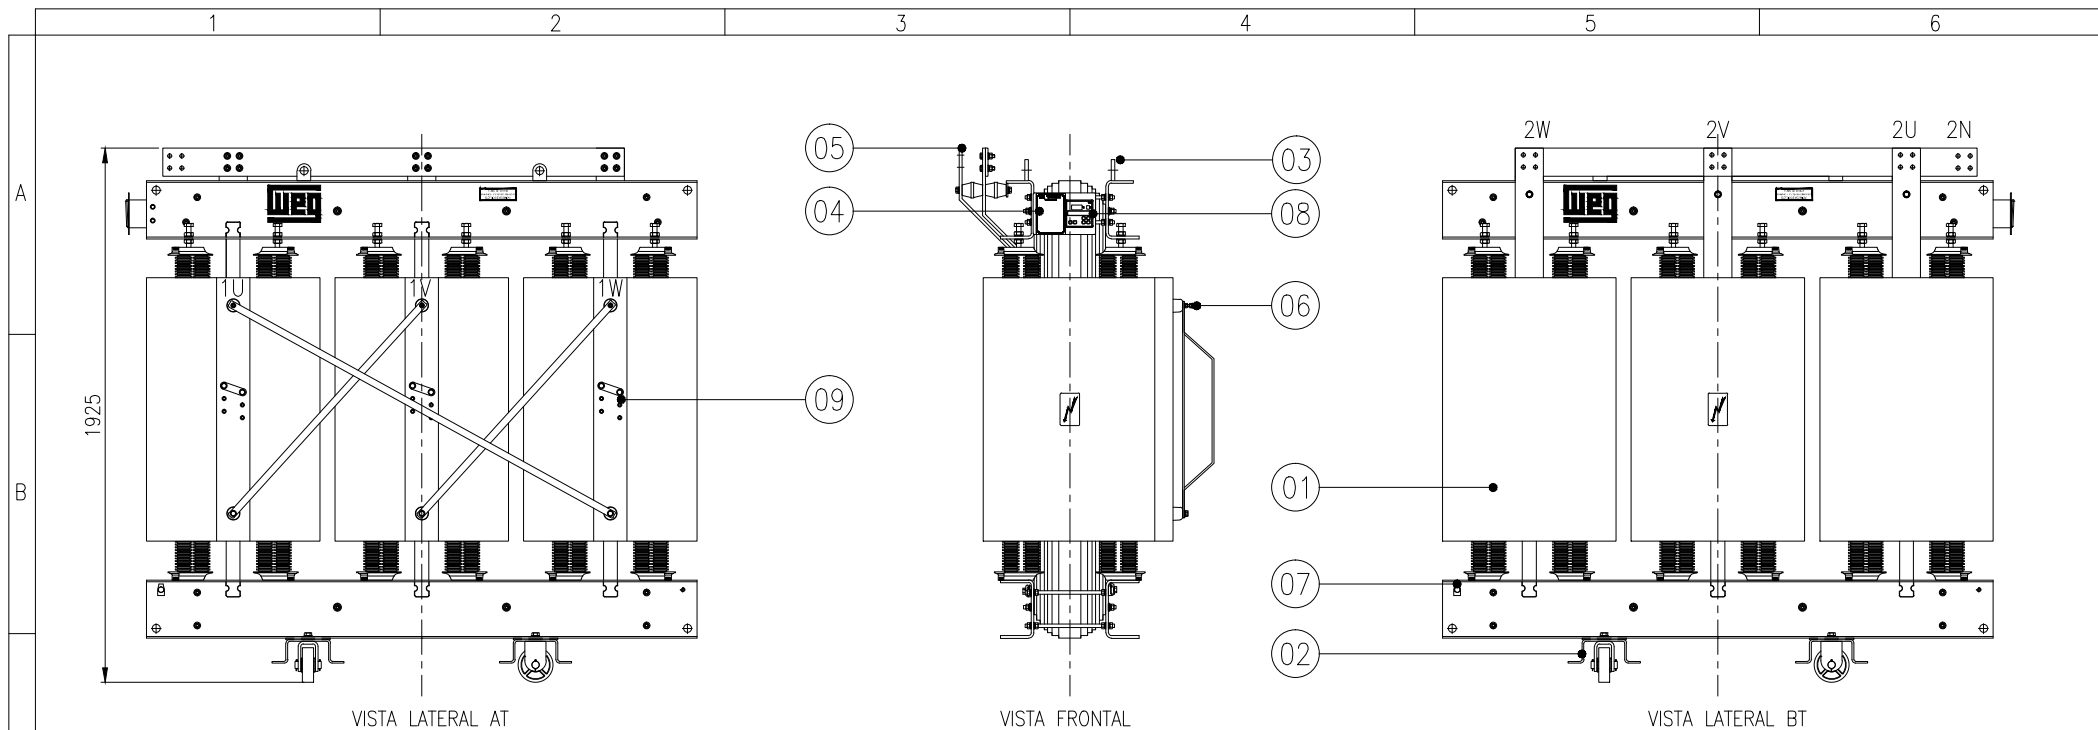


DOCUMENTO PRELIMINAR

ATENCIÓN:

Este plano es sólo para orientación preliminar.

No puede ser utilizado para proyecto de obra civil.

MASA TOTAL ESTIMADOS	3840 Kg
----------------------	---------

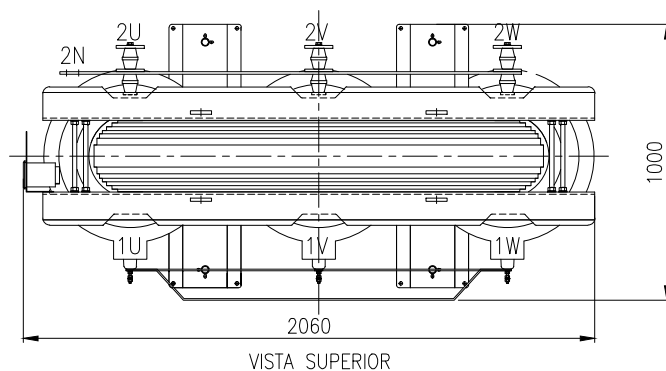

09	03	PANEL CONMUTADOR									
08	01	CENTRAL DEL CONTROL DE LA TEMPERATURA									
07	02	TERMINALES DE ATERRAMIENTO CABO DE 10 A 70mm2									
06	03	TERMINALES DE ALTA TENSION									
05	04	TERMINALES DE BAJA TENSION									
04	01	PLACA DE IDENTIFICACION									
03	04	OJETE DE SUSPENSION DEL TRANSFORMADOR									
02	02	BASE APOYO PARTE ACTIVA CON RUEDAS BIDIRECCIONALES									
01	03	DEVANADO (ALTA Y BAJA TENSION)									
POS.	CANT.		DENOMINACION								
Pos.	Quantidade <i>Quantity</i>	Material <i>Material</i>	Denominação <i>Designation</i>				Documento <i>Document</i>	Dimensão <i>Dimension</i>			Massa (Kg) <i>Mass</i>
PESO BRUTO / GROSS WEIGHT		kg		PESO LIQUIDO / NET WEIGHT		kg		ESC / SCALE		S/E	
500000983460						ROMULOP					
ECM ECM	LOC LOC	RESUMO MODIFICAÇÃO SUMMARY OF MODIFICATIONS				EXECUTADO EXECUTED	VERIFICADO CHECKED	LIBERADO RELEASED		DATA DATE	VER VER
EXEC. / EXECUTED	ROMULOP	 TRANSFORMADOR S 1250KVA 24,2KV IP-00 ORÇAMENTO CLAIM 414106263					10003999549				
VERIF. / CHECKED											
LIBER. / RELEASED											
DATA LB / REL.DT											
						FOLHA / SHEET		1 / 1			

TOLERANCIAS, CUANDO NO INDICADAS EN LAS DIMENSIONES, SERÁN:

—	HASTA	1000	± 15
—	1001 A	2000	± 25
—	2001 A	3000	± 40
—	3001 A	4000	± 60
—	SOBRE	4000	± 80

NOTA:
- TODAS LAS MEDIDAS EN mm, SALVO INDICACION EN CONTRARIO.