


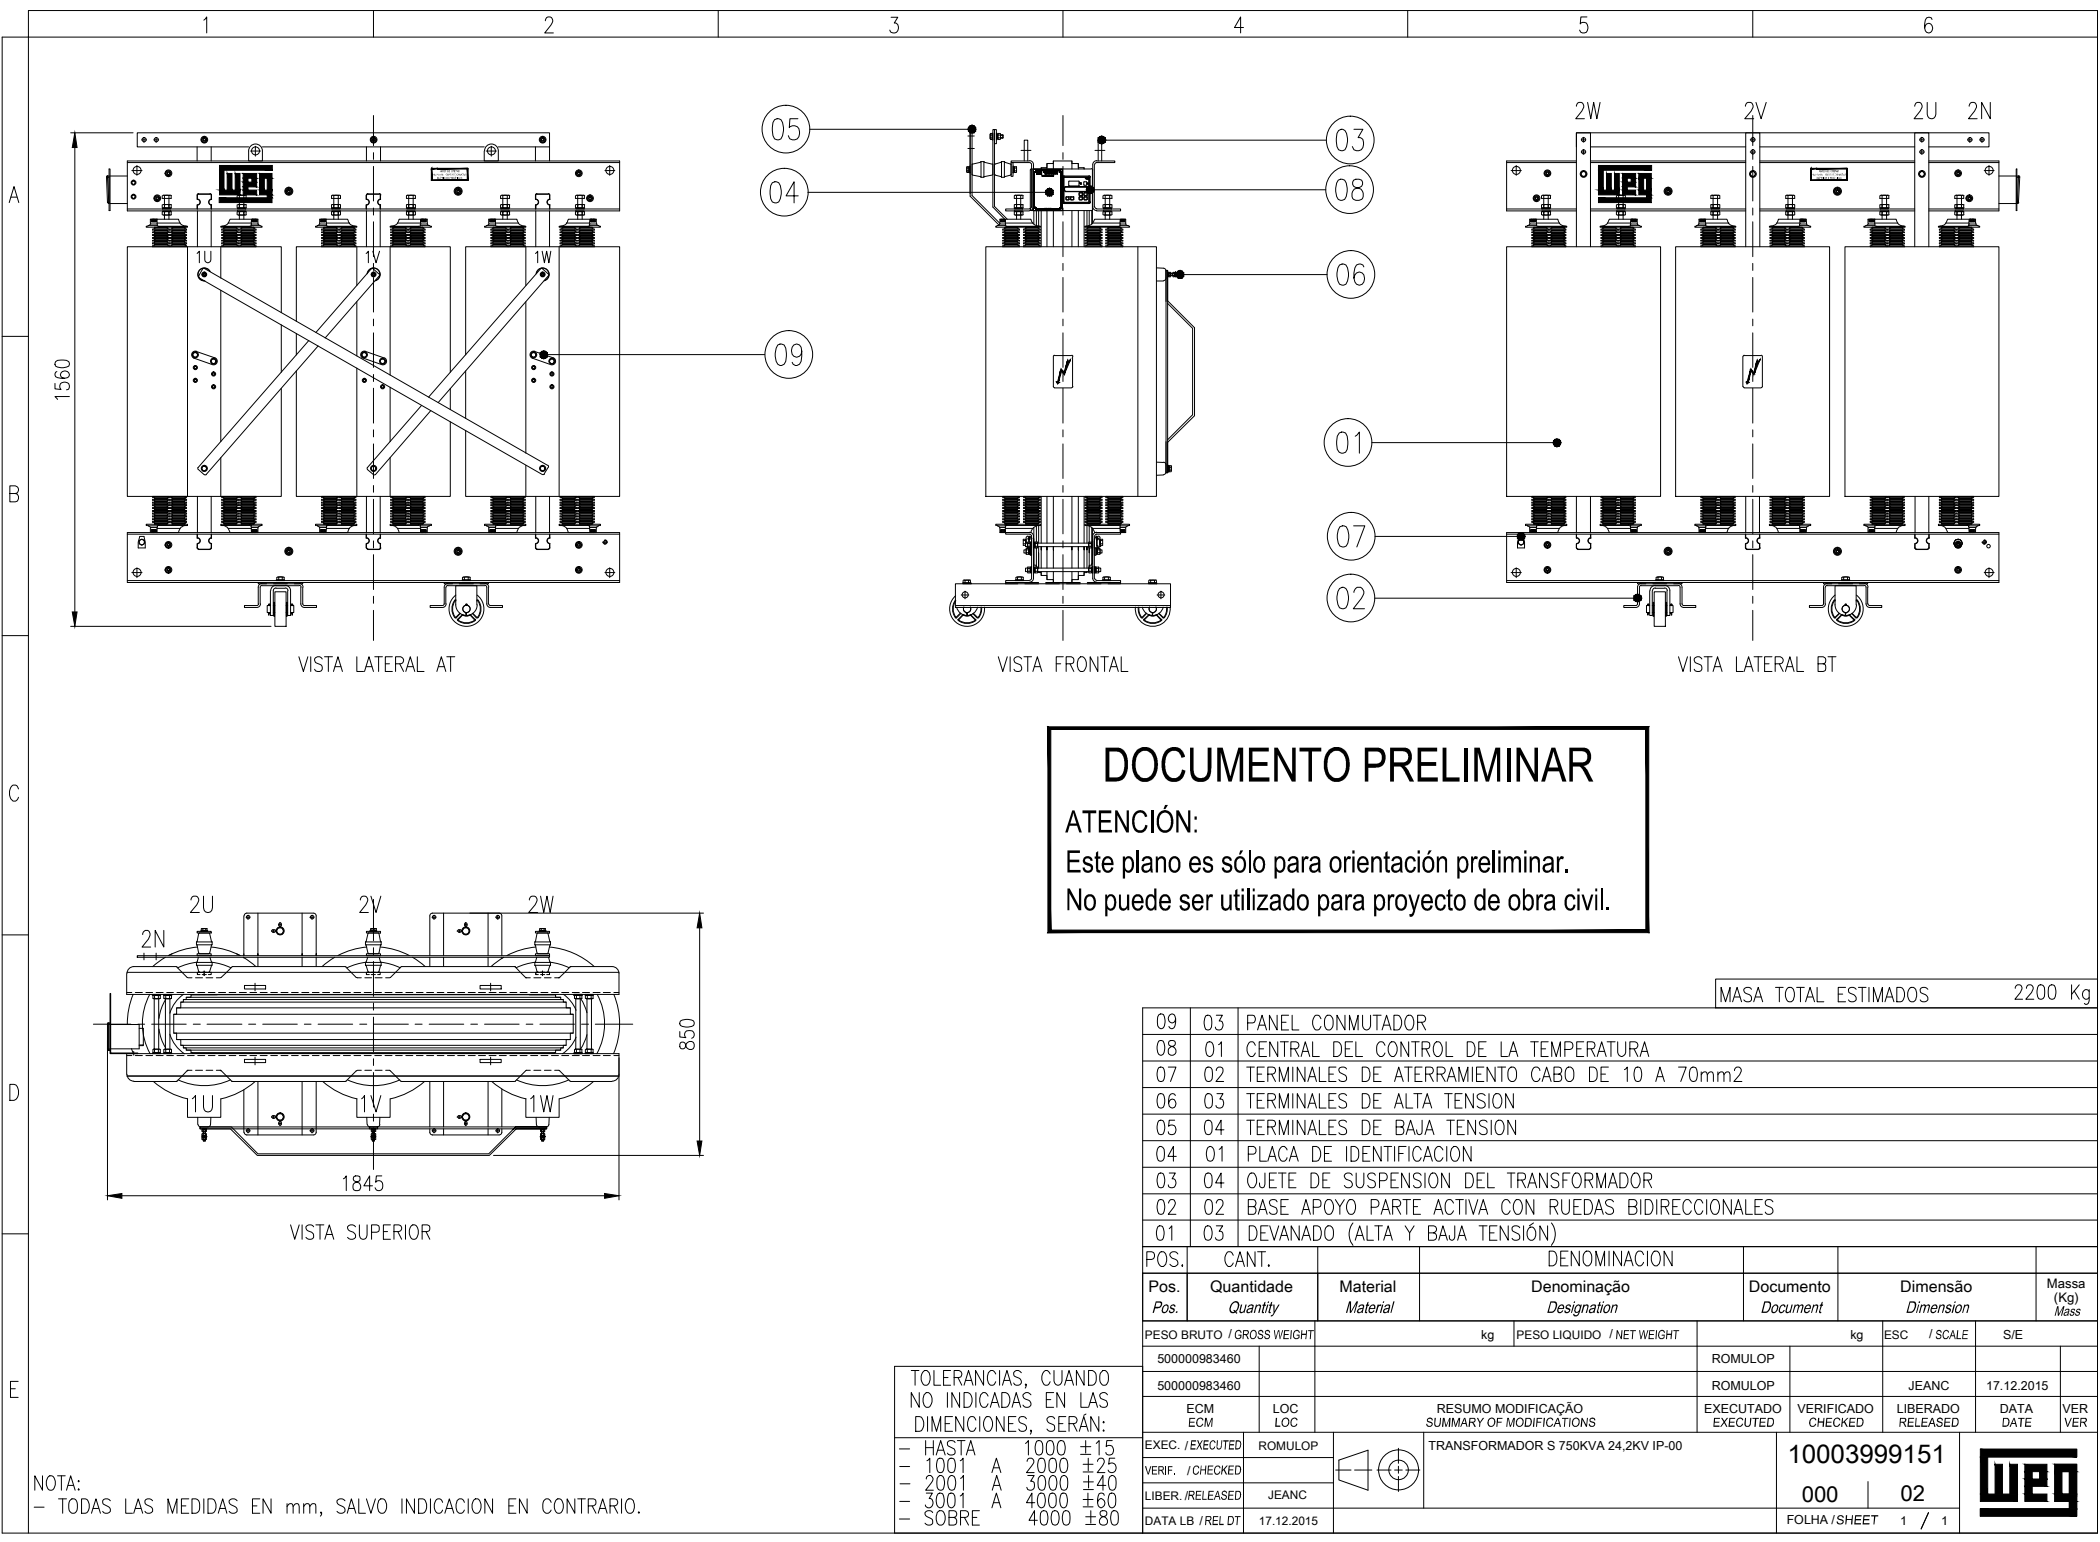

DOCUMENTO PRELIMINAR

ATENCIÓN:
Este plano es sólo para orientación preliminar.
No puede ser utilizado para proyecto de obra civil.

MASA TOTAL ESTIMADOS 2200 Kg

09	03	PANEL CONMUTADOR							
08	01	CENTRAL DEL CONTROL DE LA TEMPERATURA							
07	02	TERMINALES DE ATERRAMIENTO CABO DE 10 A 70mm2							
06	03	TERMINALES DE ALTA TENSION							
05	04	TERMINALES DE BAJA TENSION							
04	01	PLACA DE IDENTIFICACION							
03	04	OJETE DE SUSPENSION DEL TRANSFORMADOR							
02	02	BASE APOYO PARTE ACTIVA CON RUEDAS BIDIRECCIONALES							
01	03	DEVANADO (ALTA Y BAJA TENSION)							
POS.		CANT.		DENOMINACION					
Pos.	Quantidade	Material	Denominação		Documento	Dimensão		Massa	
Pos.	Quantity	Material	Designation		Document	Dimension		(Kg) Mass	
PESO BRUTO / GROSS WEIGHT		kg		PESO LIQUIDO / NET WEIGHT		kg		ESC / SCALE	S/E
500000983460						ROMULOP			
500000983460						ROMULOP	JEANC		17.12.2015
ECM		LOC		RESUMO MODIFICAÇÃO		EXECUTADO	VERIFICADO	LIBERADO	DATA
ECM		LOC		SUMMARY OF MODIFICATIONS		EXECUTED	CHECKED	RELEASED	VER
EXEC. / EXECUTED		ROMULOP		 TRANSFORMADOR S 750KVA 24,2KV IP-00		10003999151			
VERIF. / CHECKED									
LIBER. / RELEASED		JEANC							
DATA LB / REL DT		17.12.2015							
						FOLHA / SHEET		1 / 1	

TOLERANCIAS, CUANDO NO INDICADAS EN LAS DIMENCIONES, SERÁN:			
- HASTA	1000	±15	
- 1001 A	2000	±25	
- 2001 A	3000	±40	
- 3001 A	4000	±60	
- SOBRE	4000	±80	

NOTA:
- TODAS LAS MEDIDAS EN mm, SALVO INDICACION EN CONTRARIO.

