



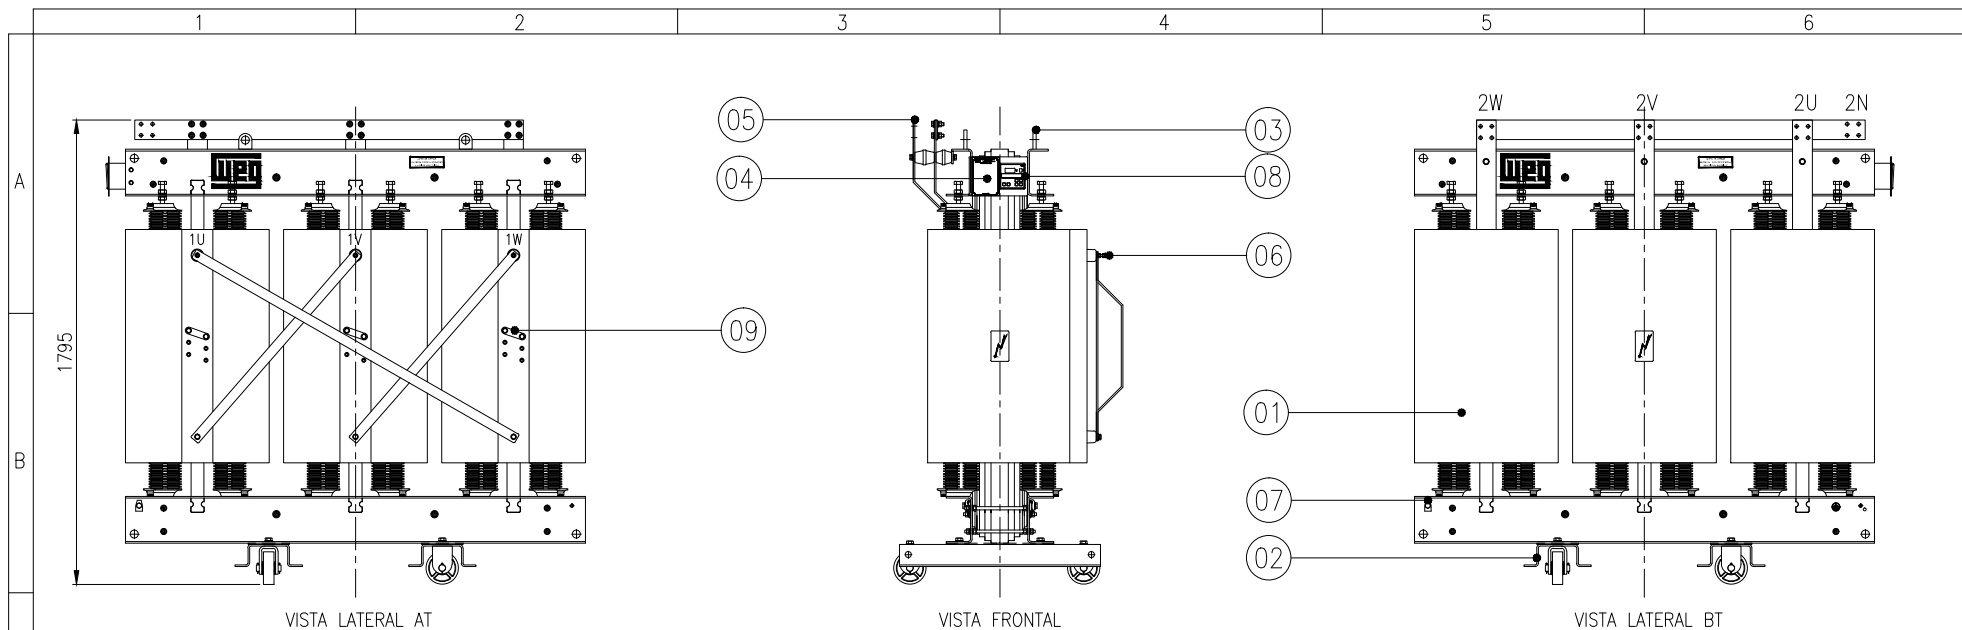

DOCUMENTO PRELIMINAR

ATENCIÓN:

Este plano es sólo para orientación preliminar.
No puede ser utilizado para proyecto de obra civil.

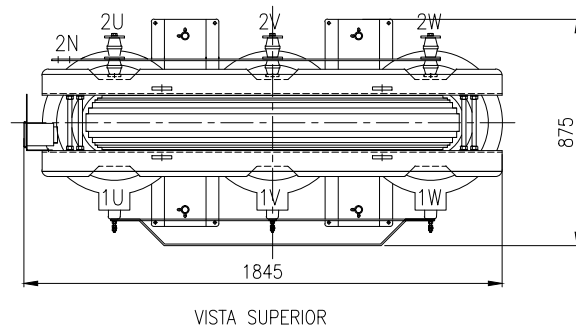

MASA TOTAL ESTIMADOS 2600 Kg

09	03	PANEL CONMUTADOR
08	01	CENTRAL DEL CONTROL DE LA TEMPERATURA
07	02	TERMINALES DE ATERRAMIENTO CABO DE 10 A 70mm2
06	03	TERMINALES DE ALTA TENSION
05	04	TERMINALES DE BAJA TENSION
04	01	PLACA DE IDENTIFICACION
03	04	OJETE DE SUSPENSION DEL TRANSFORMADOR
02	02	BASE APOYO PARTE ACTIVA CON RUEDAS BIDIRECCIONALES
01	03	DEVANADO (ALTA Y BAJA TENSION)

POS.	CANT.	DENOMINACION				
Pos.	Quantidade	Material	Denominação	Documento	Dimensão	Massa
Pos.	Quantity	Material	Designation	Document	Dimension	Mass
PESO BRUTO / GROSS WEIGHT		kg	PESO LIQUIDO / NET WEIGHT	kg	ESC / SCALE	S/E
500000983460				ROMULOP		
ECM	LOC	RESUMO MODIFICAÇÃO		EXECUTADO	VERIFICADO	LIBERADO
ECM	LOC	SUMMARY OF MODIFICATIONS		EXECUTED	CHECKED	RELEASED
EXEC. / EXECUTED	ROMULOP	TRANSFORMADOR S 750KVA 24.2KV IP-00		10003997000		
VERIF. / CHECKED		ORCAMENTO CLAIM 414106261		000 00		
LIBER. / RELEASED				FOLHA / SHEET 1 / 1		
DATA LB / REL DT						

TOLERANCIAS, CUANDO NO INDICADAS EN LAS DIMENSIONES, SERÁN:

- HASTA	1000	±15
- 1001 A	2000	±25
- 2001 A	3000	±40
- 3001 A	4000	±60
- SOBRE	4000	±80

NOTA:

- TODAS LAS MEDIDAS EN mm, SALVO INDICACION EN CONTRARIO.

